


Измерительный преобразователь разности давлений (интеллектуальный) APR-2000



Коммуникатор KAP
производства Аплисенс

Пример подключения импульса
Соединитель с гайкой
Плоское уплотнение

APR-2000PD с присоединительным устройством типа **P** (для подвода импульсных трубок)
Предельно – допускаемое рабочее статическое давление **4 МПа**

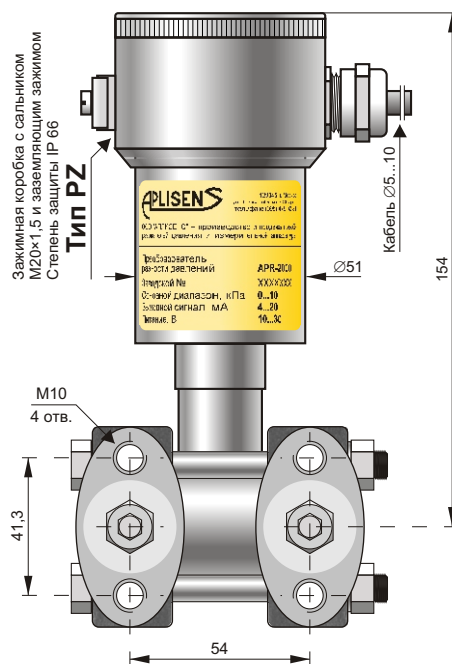

APR-2000PZ с присоединительным устройством типа **C** (для монтажа с вентильным блоком) (присоединение типа C повернуто на 90° обозначаем **CH**, см. фото стр. 19)
Предельно-допускаемое рабочее статическое давление **25 или 40 МПа**

- ✓ Возможность дистанционной корректировки „нуля”, выбора диапазона измерений и коэффициента демпфирования
- ✓ Выходной сигнал 4...20 мА + HART
- ✓ Устойчивость к перегрузке давлением – до 40 МПа
- ✓ Основная приведенная погрешность ±0,1%, цифровая компенсация дополнительных погрешностей
- ✓ Искробезопасное исполнение 0Exi, IIC T4 X
- ✓ Разделительные мембраны со сплава Hastelloy C276

Назначение, конструкция

Преобразователь APR-2000 предназначен для измерений разности давлений газов, паров и жидкостей. Измерительным элементом является пьезорезистивная монокристаллическая кремниевая структура, встроенная в приёмник давлений, отделённый от измеряемой среды разделительными мембранами и заполненный специальной жидкостью. Конструкция приёмника гарантирует устойчивость преобразователя к ударным воздействиям измеряемым давлением и к перегрузке по давлению до предельно допустимого статического давления 25 или 40 МПа. Электронная схема находится в корпусе со степенью защиты IP 65 для исполнения PD и IP 66 для исполнения PZ.

Интерфейс, конфигурация

Связь пользователя с преобразователем APR-2000 осуществляется посредством протокола HART. При этом в качестве линии связи используется цепь выходного сигнала. Обмен данными с преобразователем осуществляется с помощью:

- коммуникатора KAP;
- некоторых других коммуникаторов, поддерживающих протокол HART;
- персонального компьютера с использованием конвертера RS-Hart и программного обеспечения „RAPORT-01”, производства фирмы «Аплисенс».

Обмен данными с преобразователем позволяет осуществлять:

- ♦ идентификацию преобразователя,
- ♦ конфигурацию выходных параметров:
 - единиц измерения и значений начала и конца измерительного диапазона,

- постоянной времени демпфирования,
- характеристики преобразования (квадратичная, обратная, нелинейная характеристика пользователя),
- ♦ отсчёт измеряемой в данный момент величины давления, выходного тока и уровня выходного сигнала в %,
- ♦ задание значения выходного тока,
- ♦ калибровку преобразователя по отношению к образцовому давлению.

Монтаж

Учитывая небольшую массу, преобразователь с присоединительным устройством типа **P** монтируется непосредственно на импульсных трубках. Для монтажа в любом положении на трубе Ø25, предлагаем держатель производства Аплисенс (**крепление Ø25**, стр. 70).

Преобразователь с присоединительным устройством типа **C**, целесообразно монтировать с вентильным блоком. Производитель рекомендует использовать вентильные блоки серии **VM-3** и **VM-5**. Для монтажа в любом положении на трубе 2" либо стенке, предлагаем **крепление C-2"** (стр. 70).

Для измерения уровня в закрытых резервуарах сред, требующих специальных процессных присоединений (химическая, сахарная промышленность), преобразователь оснащён одним из разделителей производства «Аплисенс». Комплекты преобразователей разности давлений с мембранными разделителями, представлены в дальнейшей части каталога.

Диапазон измерений

| № | Основной диапазон (пределы измерений) | Мин. установл. ширина измерит. диапазона | Возможность перенастр. начала измерит. диапазона | Допускаемая перегрузка | Допускаемое статическое давление |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 0...1,6 МПа | 160 кПа | 0...1440 кПа | 25, 40 МПа (4 МПа для присоединения типа Р) | |
| 2 | 0...250 кПа | 20 кПа | 0...230 кПа | | |
| 3 | 0...100 кПа | 7 кПа | 0...93 кПа | | |
| 4 | 0...25 кПа | 1 кПа | 0...24 кПа | | |
| 5 | -0,5...7 кПа | 0,4 кПа | -0,5...6,6 кПа | | |
| 6 | -50...50 кПа* | 10 кПа | -50...40 кПа | 4 МПа | |

* – рекомендуется для измерения уровня с непосредственным разделителем и залитой (или пустой) импульсной трубкой

Технические данные

Метрологические параметры

Предел допускаемой приведенной погрешности
 $\leq \pm 0,1\%$ для основного диапазона

Стабильность метрологических характеристик
 не хуже чем: основная погрешность/3 года

Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды
 $< \pm 0,08\%$ (осн. диап.) / 10°C

максим. $\pm 0,3\%$ (осн. диап.) во всем диапазоне компенсации

Диапазон термокомпенсации $-25...80^\circ\text{C}$
 $-40...50^\circ\text{C}$ специальное исп.

Уход „нуля“ под воздействием статического давления

$\pm 0,02\%$ (осн. диап.) / 1 МПа для диапазона № 4
 $\pm 0,05\%$ (осн. диап.) / 1 МПа для диапазона № 5
 $\pm 0,08\%$ (осн. диап.) / 1 МПа для диапазонов № 1, 2, 3 и 6

Уход нуля может быть скорректирован путем „обнуления“ преобразователя в условиях воздействия статического давления.

Срок фиксирования выходного сигнала 0,5 сек.

Дополнительное электронное демпфирование 0...30 сек.

Дополнительная погрешность, вызванная изменением напряжения питания 0,002% (осн. диап.) / В

Электрические параметры

Напряжение питания, В 10,5...36 пост. ток (Ex 12...28 В)

Выходной сигнал, мА 4...20 (двухпроводная линия связи)

Активное сопротивление нагрузки $R[\Omega] = \frac{U_{\text{пит}}[В] - 10,5В}{0,02А} \cdot 0,85$
 определяется по формуле

Активное сопротивление необходимое для обмена данными (HART) мин. 250 Ом

Условия работы

Диапазон температур окружающей среды $-40...85^\circ\text{C}$
 для присоединения типа С $-25...85^\circ\text{C}$

Диапазон температур среды измерения $-50...120^\circ\text{C}$
 свыше 120°C – измерение с использованием мембранных разделителей либо импульсных трубок

ЗАМЕЧАНИЕ: не допускать замерзания среды измерения в импульсной трубке или вблизи штуцера преобразователя

Материал штуцеров (типа Р) 00Н17Н14М2 (316Lss)

Материал мембран Hastelloy (C276)


Материал фланцов (типа С) Н17Н14М2 (316ss)

Материал корпусов 0Н18Н9 (304ss)

Специальные исполнения

- ♦ Ex – искробезопасное исполнение 0Exi, IIC T4 X
- ♦ (-40) – диапазон термокомпенсации $-40...50^\circ\text{C}$
- ♦ 40 МПа – допускаемое статическое давление 40 МПа
- ♦ Кислород – преобразователь, приспособленный к измерениям кислорода (только для диапазонов № 3, 4, 5 в стандартном диапазоне термокомпенсации)

Зависимость основной погрешности от ширины установленного диапазона

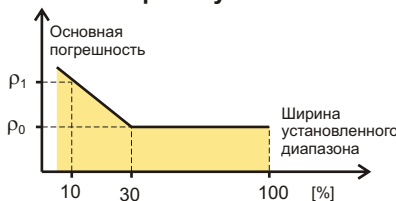

ρ_0 – погрешность для основного диапазона (0...100%)


ρ_1 – погрешность для диапазона (0...10%)

$\rho_1 = 2 \times \rho_0$

Значения погрешностей приведены в технических данных – метрологические параметры

Схема электрических присоединений

APR-2000PZ APR-2000PD

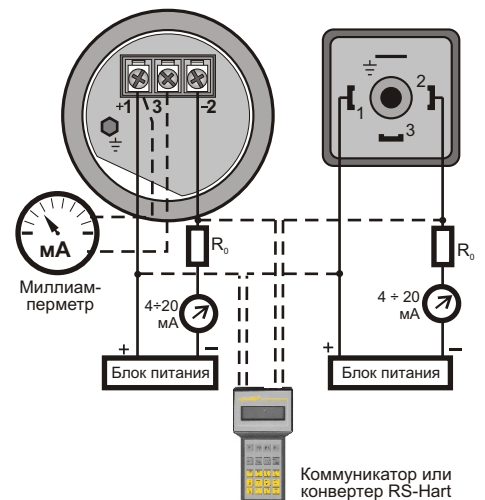

Способ заказа APR-2000PD / APR-2000PZ /

Специальное исполнение:

Ex, (-40), 40 МПа, Кислород

Основной диапазон

Начало установленного диапазона – относится к вых. 4 мА

Конец установленного диапазона – относится к вых. 20 мА

Присоединение к измеряемому процессу:

присоединительные устройства типов Р, С, СН

или разделительное устройство – код согласно картам разделителей

Пример: Преобразователь разности давлений APR-2000PZ / исполнение Ex / основной диапазон $0 \div 25$ кПа / установленный диапазон $0 \div 16$ кПа / присоединительное устройство типа С

APR-2000PZ / Ex / $0 \div 25$ кПа / $0 \div 16$ кПа / С